


No Dz201521187



2014000170Z



(2014)国认监认字(001)号



检测
CNAS L0259

检 验 报 告

委托单位名称: 北京利达英杰联合技术有限公司

产品型号名称: J46 型剩余电流互感器

检 验 类 别: 委 托 检 验

国家消防电子产品质量监督检验中心



扫描全能王 创建

国家消防电子产品质量监督检验中心 检验报告

No: Dz201521187

共 4 页 第 1 页

产品名称	剩余电流互感器	型 号	J46
委托单位	北京利达英杰联合技术有限公司	检验类别	委托检验
生产者	/	生产日期	2015 年 8 月
生产企业	北京利达英杰联合技术有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	3 只	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2015 年 9 月 30 日
检验依据	GB 14287.2-2014 附录 A		
检验项目	附录 A 的全部项目（绕组的工频耐压试验、绕组的绝缘电阻试验、温升限值试验、准确度等级试验、上限温度和下限温度影响试验、标注）		
检 验 结 论	经检验，所检验项目符合 GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》附录 A 的要求。 以下空白。  签发日期：2015 年 12 月 3 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。		

批准：刘军华

审核：李岩

编制：王日红




扫描全能王 创建

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201521187 共

委托单位	北京利达英杰联合技术有限公司		
通信地址	北京市朝阳区建国门外大街17号（鲁家园2层）		
联系电话	010-52083007	传 真	010-520

产品照片

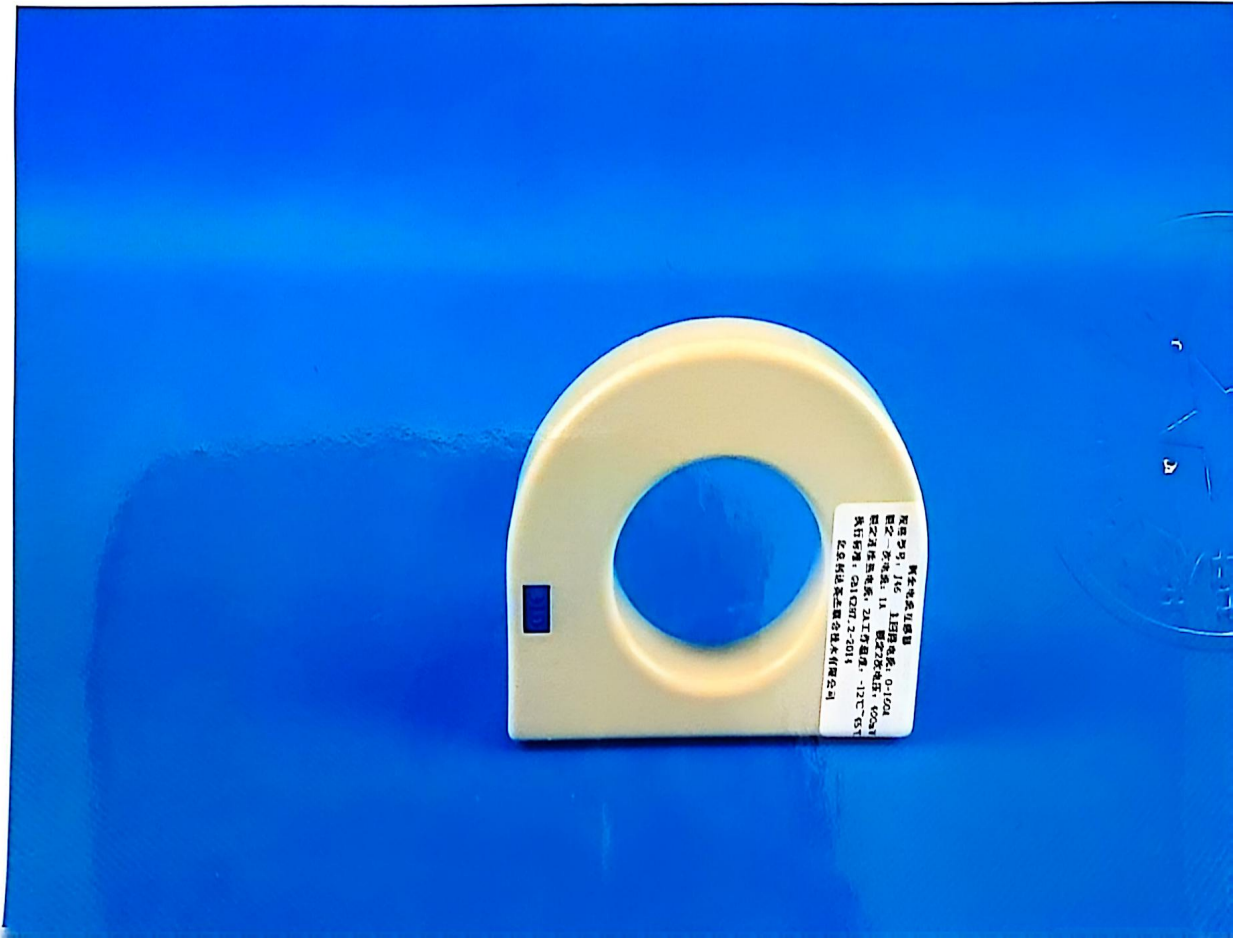

国家消防电子产品质量监督检验中心
检验报告

No: Dz201521187

共 4 页 第 3 页

产品描述:

1. 过线孔尺寸 (mm) : $\Phi 46$
2. 外壳材质: 塑料
3. 标称一次绕组的额定电流 (mA) : 1000
4. 标称二次绕组的额定电压 (mV) : 400
5. 标称额定连续热电流 (mA) : 2000
6. 标称工作环境上限温度 ($^{\circ}\text{C}$) : 45
7. 标称工作环境下限温度 ($^{\circ}\text{C}$) : -12

质
检
一



国家消防电子产品质量监督检验中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：北京利达英杰联合技术有限公司

No: Dz201521187

产品型号：J46

共 4 页 第 4 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结论	备 注
1	绕组的工频耐压试验	A. 1. 1	试验期间, 1#试样未发生击穿现象。	合格	/
2	绕组的绝缘电阻试验	A. 1. 2	1#试样二次绕组与壳体之间测得绝缘电阻值: >1000M Ω 。	合格	/
3	温升限值试验	A. 2	试验期间, 2#试样最大表面温升: 1.2K。	合格	/
4	准确度等级试验	A. 3	标称准确度等级为: 0.5 一次绕组输入电流值 (mA): 50 200 500 1000 1200 电流误差 (%): 1# -0.05 0.11 0.09 0.04 0.29 2# -0.10 0.03 0.03 0.03 0.03 3# -0.10 0.10 0.06 0.00 0.35	合格	/
5	上限温度和下 限温度影响试 验	A. 4	上限温度 45°C, 电流误差 (%): 3# -0.20 0.13 0.08 0.03 0.33 下限温度-12°C, 电流误差 (%): 3# -0.05 0.15 0.10 0.01 0.25	合格	/
6	标注	A. 5	满足标准要求。	合格	/

以下空白。



扫描全能王 创建